


Sähkökaapelit massiivipuुरakenteisessa välipohjassa  
(Paikallinen eristys)

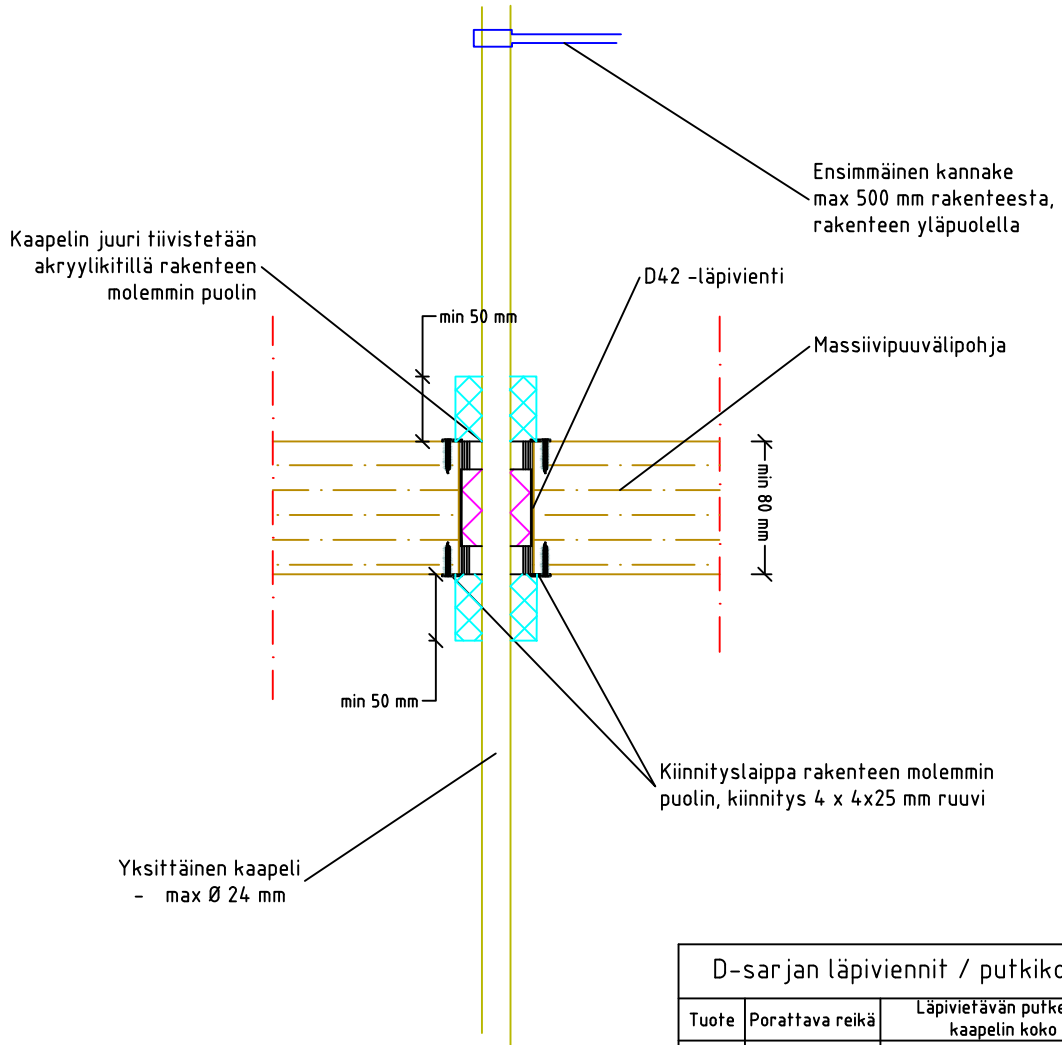

D-sarjan läpiviennit / putkikoot

| Tuote | Porattava reikä | Läpivietävän putken / kaapelin koko |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
| D42   | 42 mm           | 10-23 mm                            |
| D62   | 62 mm           | 24-43 mm                            |
| D92   | 92 mm           | 44-61 mm                            |

Oletettu käyttöikä 25 v

ETA-15/0411

**PALOLUOKKA**


D-sarjan kaapeliläpivienti massiivipuुरakenteisessa välipohjassa (80 mm)

Läpivietävä kaapeli  
Kaapeli Ø = 24 mm

Eristysvaatimus  
Paikallinen kivilla (50 mm)

a<sub>2</sub>-etäisyys  
200 mm

Paloluokka  
EI 60



a<sub>1</sub>: Etäisyys virtausputken ja rakenteen välillä 6 - 20 mm  
a<sub>2</sub>: Etäisyys läpivientiputkien välillä