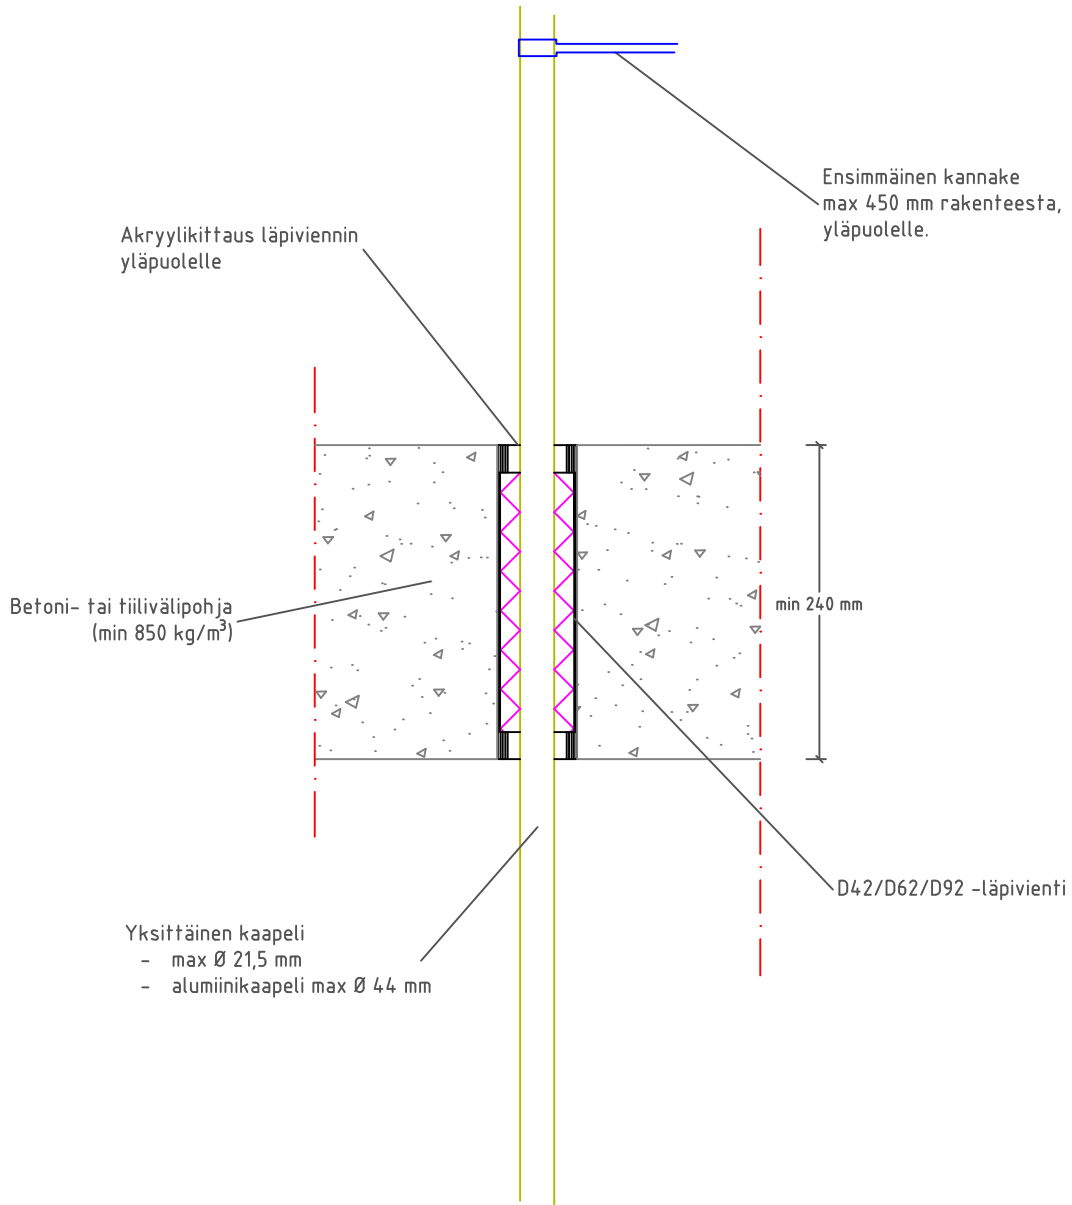


D-sarjan läpivienti kaapelille  
(Ei eristystä)

 Ilmäänieristävyys  $R_w$ :  
Heikennys 0-2 dB  
kivirakenteessa


 Oletettu  
käyttöikä 25 v

ETA-12/0045

PALOLUOKKA

D-sarjan kaapeliläpivienti kivirakenteisessa välipohjassa

Läpivietävä kaapeli	Eristysvaatimus	$a_2$ -etäisyys	Paloluokka
Kaapeli $\phi \leq 21,5$ mm		200 mm	EI 120
Aluminium power cable $\phi \leq 44$ mm		200 mm	EI 120



$a_1$ : Etäisyys kaapelin ja rakenteen välillä 6 - 20 mm  
 $a_2$ : Etäisyys läpivientiputkien välillä