


Sähkökaapelit massiivipuorakenteisessa seinässä (Paikallinen eristys)

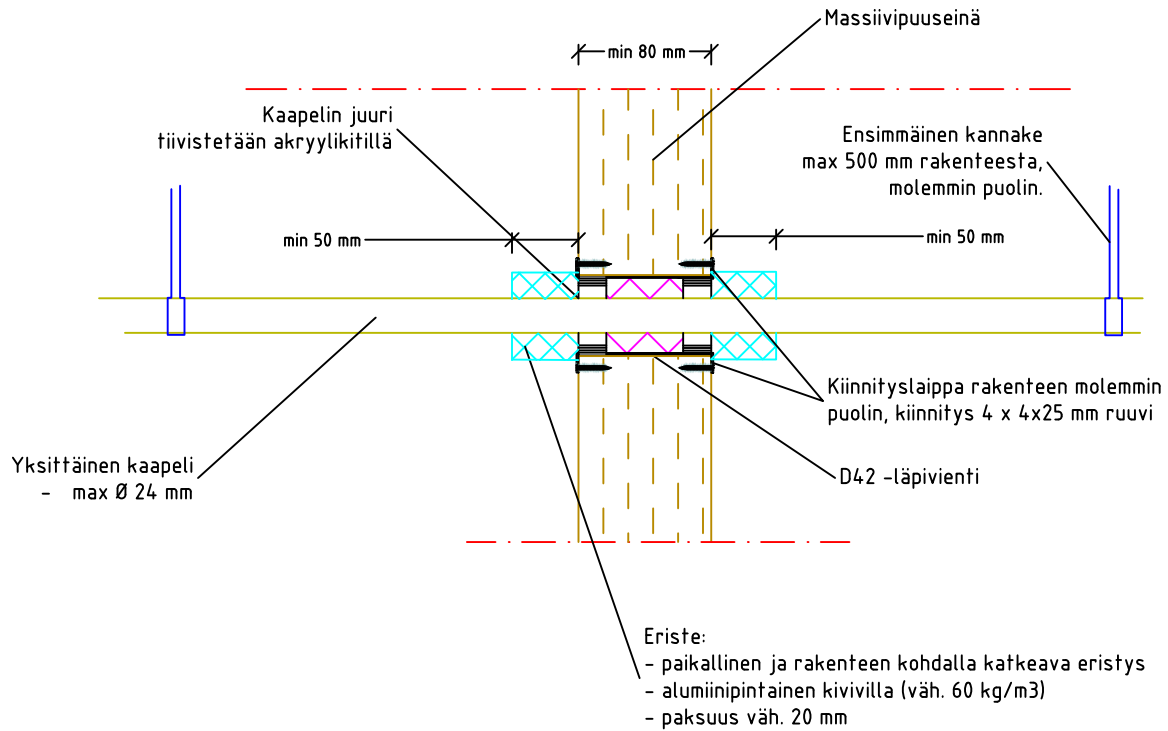

D-sarjan läpiviennit / putkikoot

Tuote	Porattava reikä	Läpivietävän putken / kaapelin koko
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm


Oletettu käyttöikä 25 v

ETA-15/0411

PALOLUOKKA

D-sarjan läpivienti massiivipuorakenteisessa seinässä (80 mm)

Läpivietävä kaapeli	Eristysvaatimus	a2-etäisyys	Paloluokka
Kaapeli $\phi \leq 24$ mm	Paikallinen kivillä (50 mm)	200 mm	EI 60
Kaapeli $\phi \leq 21,5$ mm	Saa eristää	200 mm	EI 60



a₁: Etäisyys virtausputken ja rakenteen välillä 6 - 20 mm
 a₂: Etäisyys läpivientiputkien välillä