



Suunnittelija

Piirustuksen sisältö

Sewatek D-sarja massiivipuorakenteisessa seinässä
Asennusdetalji / Läpivientivaraus tulpattuna

Pvm

25.10.2018

Mittakaava

Ei mittakaavassa


Detalji

SWT-DPS110

Sivu

12 (12)

Läpivientivaraus massiivipuorakenteisessa seinässä (Läpivientivaraus tulpattuna)

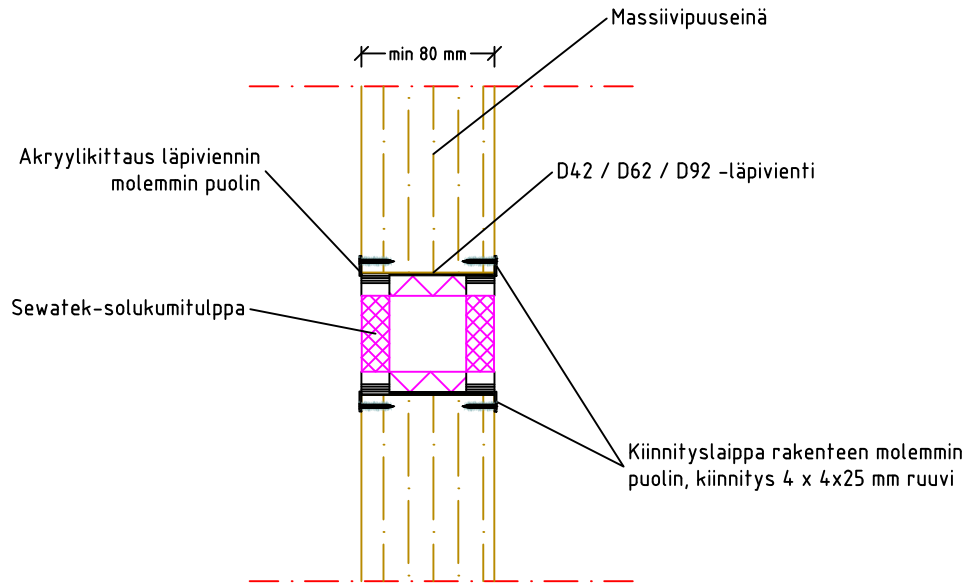

D-sarjan läpiviennit / putkikoot

| Tuote | Porattava reikä | Läpivietävän putken / kaapelin koko |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
| D42 | 42 mm | 10-23 mm |
| D62 | 62 mm | 24-43 mm |
| D92 | 92 mm | 44-61 mm |

Oletettu
käyttöikä 25 v


ETA-15/0411

PALOLUOKKA

D-sarjan läpivienti massiivipuorakenteisessa seinässä (80 mm)

Läpivietävä putki/kaapeli Eristysvaatimus a_2 -etäisyys Paloluokka

Läpivientivaraus tulpattuna 200 mm EI 60



a_1 : Etäisyys virtausputken ja rakenteen välillä 6 - 20 mm
 a_2 : Etäisyys läpivientiputkien välillä