


Läpivientivaraus massiivipuurakenteisessa välipohjassa
 (Läpivientivaraus tulpattuna)

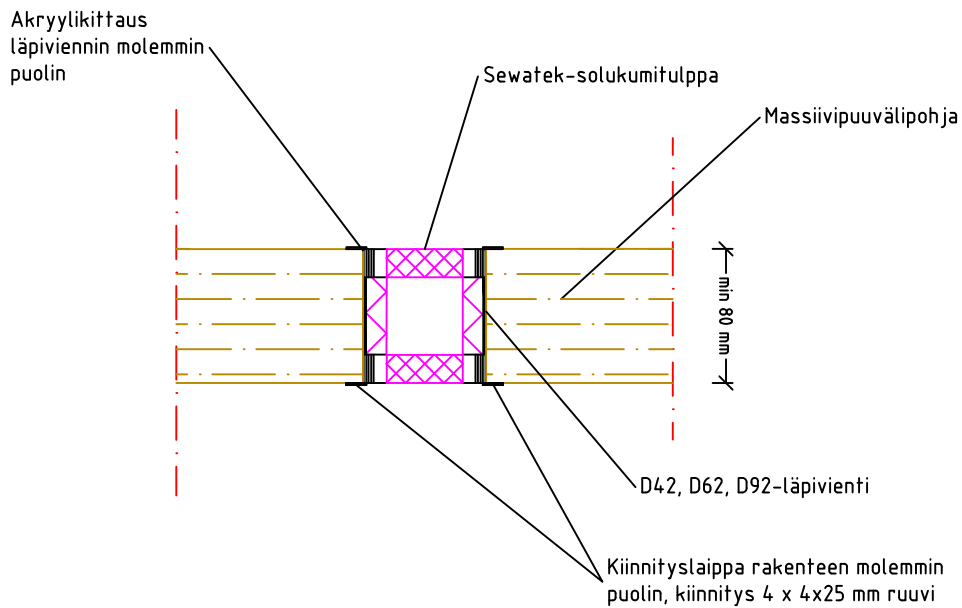

D-sarjan läpiviennit / putkikoot

Tuote	Porattava reikä	Läpivietävän putken / kaapelin koko
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm

Oletettu käyttöikä 25 v

ETA-15/04.11


PALOLUOKKA

D-sarjan läpivienti massiivipuurakenteisessa välipohjassa (80 mm)

 Läpivietävä putki/kaapeli Eristysvaatimus a_2 -etäisyys Paloluokka

Läpivientivaraus tulpattuna (D42, D62, D92)

200 mm EI 60



a_1 : Etäisyys virtausputken ja rakenteen välillä 6 - 20 mm
 a_2 : Etäisyys läpivientiputkien välillä