

**SEWATEK**

Suunnittelija

Piiirustuksen sisältö

Sewatek D-sarja massiivipuurakenteisessa välipohjassa  
Asennusdetalji / sähkökaapelinippu

Pvm

25.10.2018

Mittakaava

Ei mittakaavassa


Detalji

SWT-DP208

Sivu

10 (11)

### Sähkökaapeliniput massiivipuurakenteisessa välipohjassa (Ei eristystä)

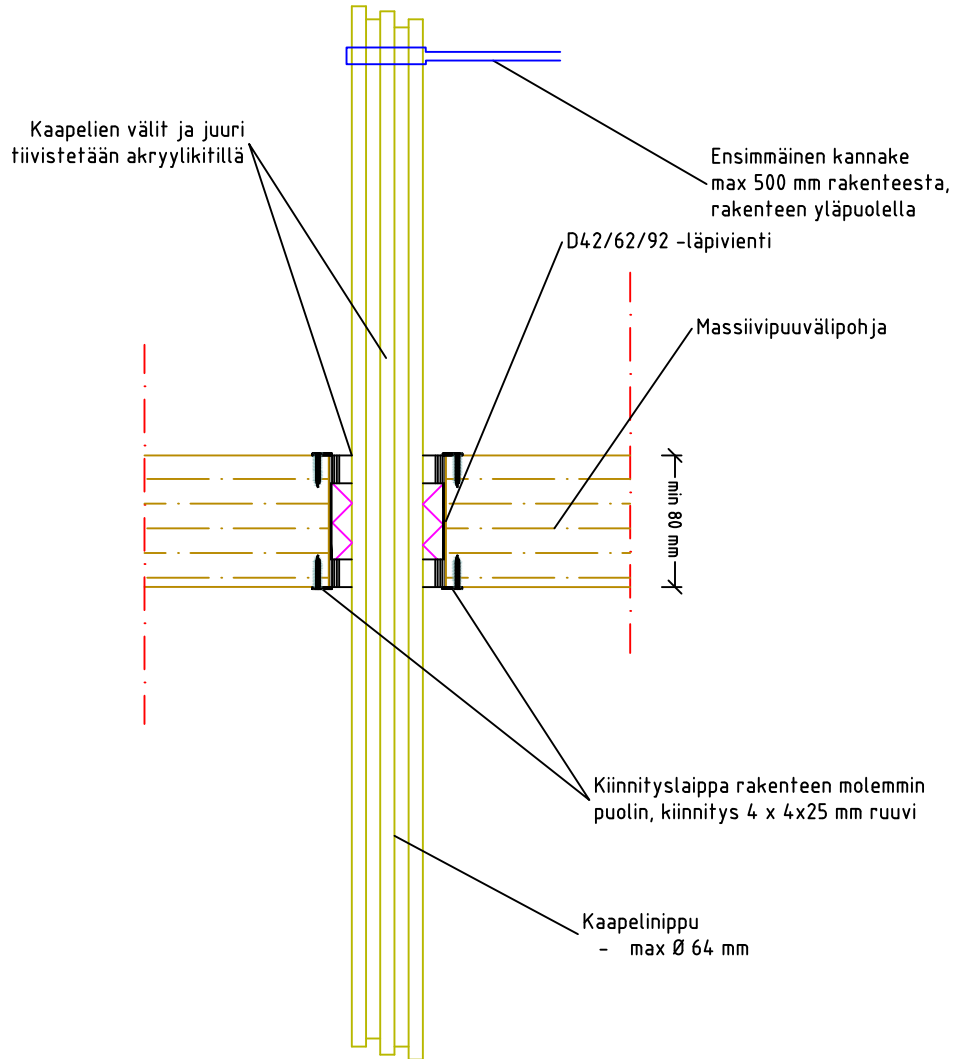

#### D-sarjan läpiviennit / putkikoot

Tuote	Porattava reikä	Läpivietävän putken / kaapelin koko
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm


Oletettu käyttöikä 25 v

ETA-15/0411

#### PALOLUOKKA

D-sarjan kaapeliläpivienti massiivipuurakenteisessa välipohjassa (80 mm)

Läpivietävä kaapeli	Eristysvaatimus	$a_2$ -etäisyys	Paloluokka
Kaapelinippu $\phi \leq 35$ mm, yksitt. kaapeli $\phi \leq 17$ mm		58 mm	EI 60
Kaapelinippu $\phi \leq 64$ mm, yksitt. kaapeli $\phi \leq 12,5$ mm		200 mm	EI 60



$a_1$ : Etäisyys virtausputken ja rakenteen välillä 6 - 20 mm  
 $a_2$ : Etäisyys läpivientiputkien välillä