


Sähkökaapelit massiivipuurakenteisessa välipohjassa
(Paikallinen eristys)

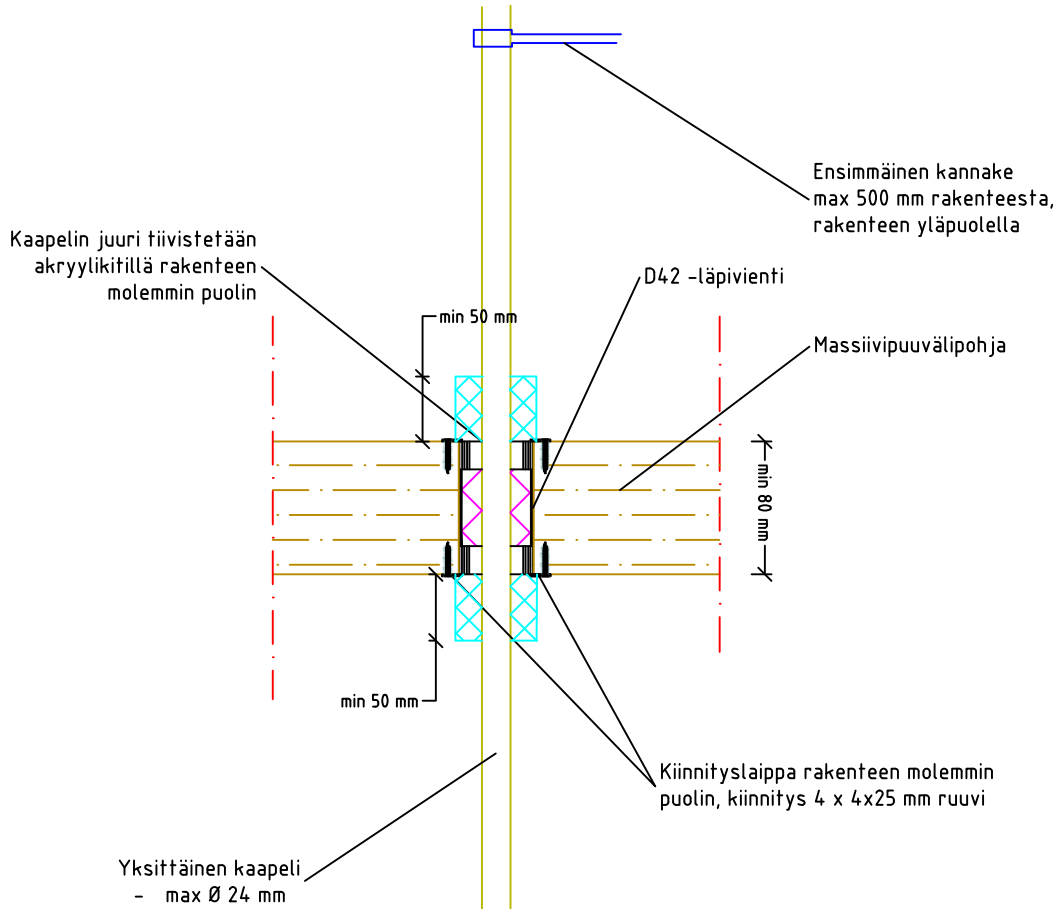

D-sarjan läpiviennit / putkikoot

Tuote	Porattava reikä	Läpivietävän putken / kaapelin koko
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm


Oletettu käyttöikä 25 v

ETA-15/0411

PALOLUOKKA

D-sarjan kaapeliläpivienti massiivipuurakenteisessa välipohjassa (80 mm)

Läpivietävä kaapeli	Eristysvaatimus	a_2 -etäisyys	Paloluokka
Kaapeli $\phi = 24$ mm	Paikallinen kivillä (50 mm)	200 mm	EI 60



a_1 : Etäisyys virtausputken ja rakenteen välillä 6 - 20 mm
 a_2 : Etäisyys läpivientiputkien välillä