


KOHDE		TNO
PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Merkintäohje		
PÄIVÄYS	SUUNNITTELIJA	MUUTOS/PVM
12.10.2018	SEWATEK	SIVU 10/18


## 2.2.3 H-sarjan kuorilaattaläpiviennin mittatietoja

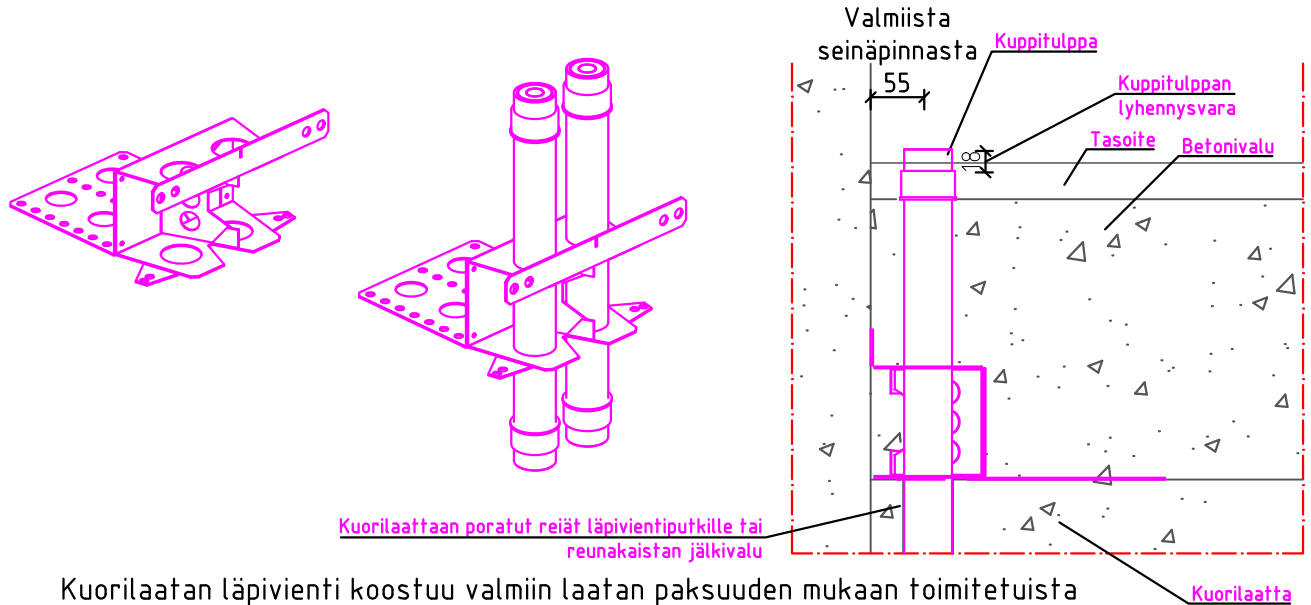

Kuorilaatan läpivienti koostuu valmiin laatan paksuuden mukaan toimitetuista Sewatek-läpivientiputkista, jotka ovat kiinnitetyt teräksiseen valutukeen.

Läpivientiputket toimitetaan ulkopuolisilla kuppitulpilla, jotka jättävät sopivan kolon putkien tiivistämiseksi akryylikitillä. Yläpuolen kuppitulppa mahdollistaa lisäksi läpiviennin lyhentämisen valmiin tasoitepinnan tasoon. Läpivientiputkissa ei tarvita alapuolella tulppia silloin kun läpivienti kiinnitetään kuorilaattaan siten, että läpivientiputket tulevat niille varattuihin reikiin kuorilaatassa. Reunakaistan tukkolautaa vasten on syytä käyttää tulppia.

## Kuorilaattaläpiviennin tukien mittatietoja

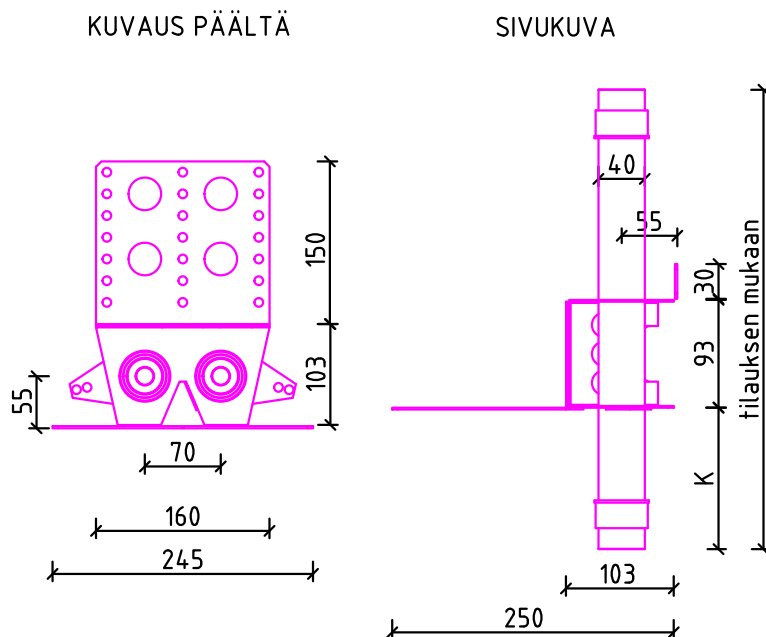

Kuorilaattaläpiviennin teräksinen tuki on 40 mm läpivientiputkille.

Tuki kiinnitetään kuorilaattaan vähintään neljästä kohdasta proppaamalla.

Tuotteissa max virtausputken halkaisija on 23 mm.

Suurempien putkien läpiviennit onnistuvat irtonaisten läpivientiputkien avulla.

K-kuorilaatan paksuus.