


Genomföring i S-serien för kablar (Utan isolering)

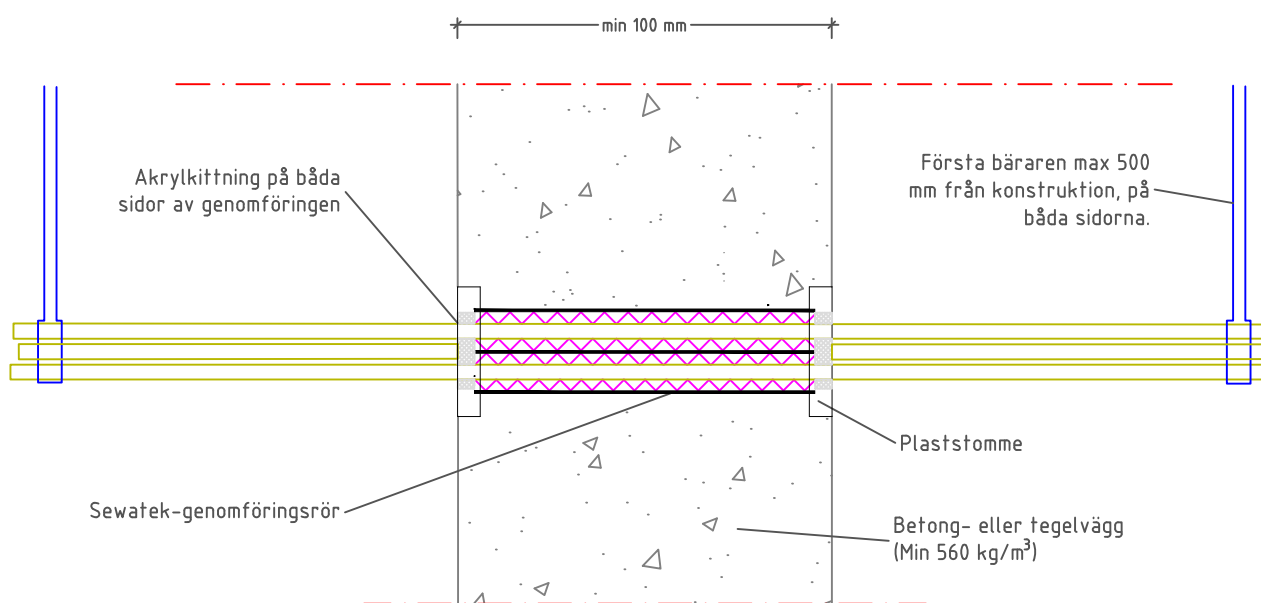

Luftljudsisolering R_w :
 Försvågning 1 dB i
 stenkonstruktion


Förväntad
 användningstid
 25 år

ETA-12/0045

BRANDKLASSER

Genomföringar i vägg av stenkonstruktion

Kabel att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
Kabel $\phi \leq 17,5$ mm		110 mm	EI 120
Kabel $\phi \leq 11$ mm		3 mm	EI 120



a_1 : Avstånd mellan kabel och konstruktion 7 - 24.5 mm
 a_2 : Avstånd mellan genomföringsrör