


Genomföring i D-serien för elkabel (Utan isolering)

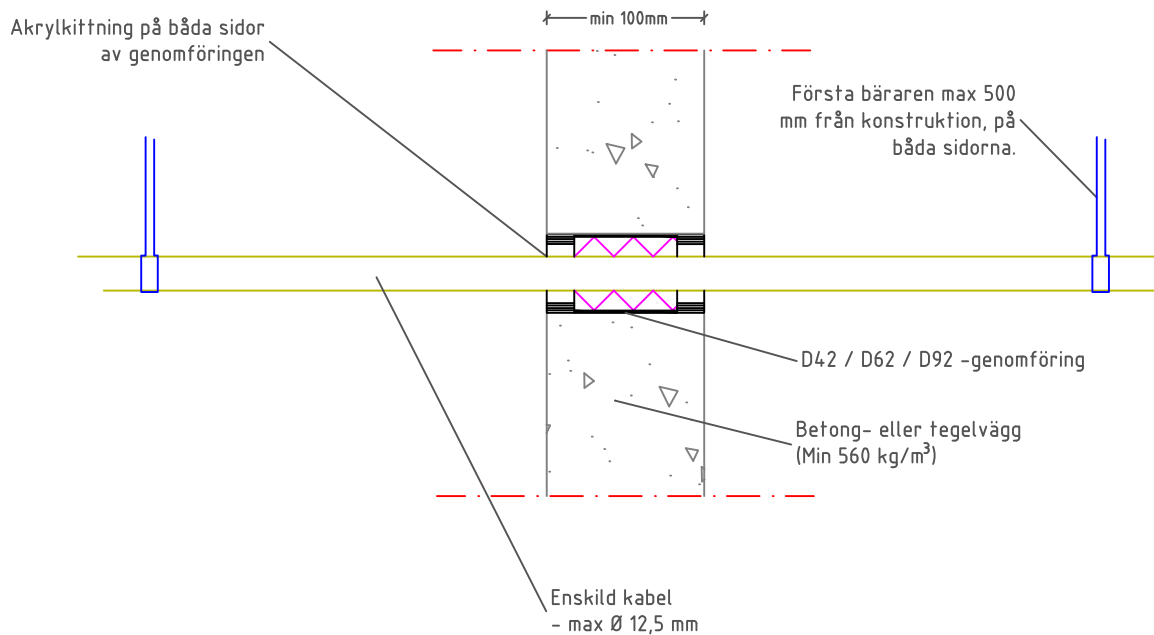

Luftljudsisolering R_w :
Försvagning 0-2 dB i
stenkonstruktion


Förväntad
användningstid
25 år

ETA-12/0045

BRANDKLASSER

Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion

Kabel att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
Kabel $\phi \leq 12,5$		200 mm	EI 120



a_1 : Avstånd mellan kabel och
konstruktion 6 - 20 mm

a_2 : Avstånd mellan
genomföringsrör