


Genomföring i D-serien för rör (Lokal isolering)

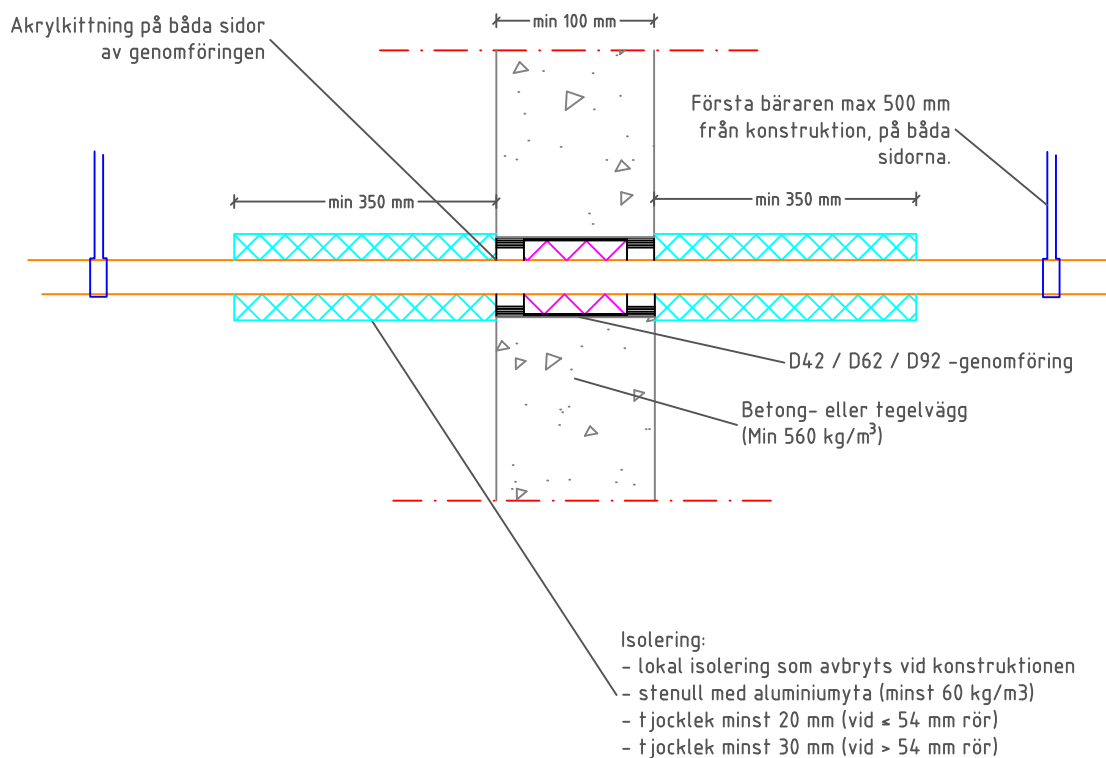

Luftljudsisolering R_w : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASSER Genomföringar i D-serien i vägg av stenkonstruktion			
	Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2 -avstånd	Brandklass
Cu $\phi \leq 42$ mm	Lokal stencull	200 mm	EI 90	
Cu $\phi \leq 42$ mm	Lokal stencull	18 mm	EI 60	
FeZn $\phi \leq 42$ mm	Lokal stencull	18 mm	EI 60	
FeZn $\phi \leq 42$ mm	Lokal stencull	200 mm	EI 120	
Fe $\phi \leq 61$ mm	Lokal stencull	28 mm	EI 120	

FeZn $\phi \leq 28$ mm	Får isoleras	8 mm	EI 60	
Fe $\phi < 27$ mm	Får isoleras	8 mm	EI 90	
Comp. $\phi \leq 40$ mm	Får isoleras	200 mm	EI 120	

a_1 : Avstånd mellan strömningsrör och konstruktion 6 - 20 mm
 a_2 : Avstånd mellan genomföringsrör