


Genomföring i D-serien för rör
 (Utän isolering)

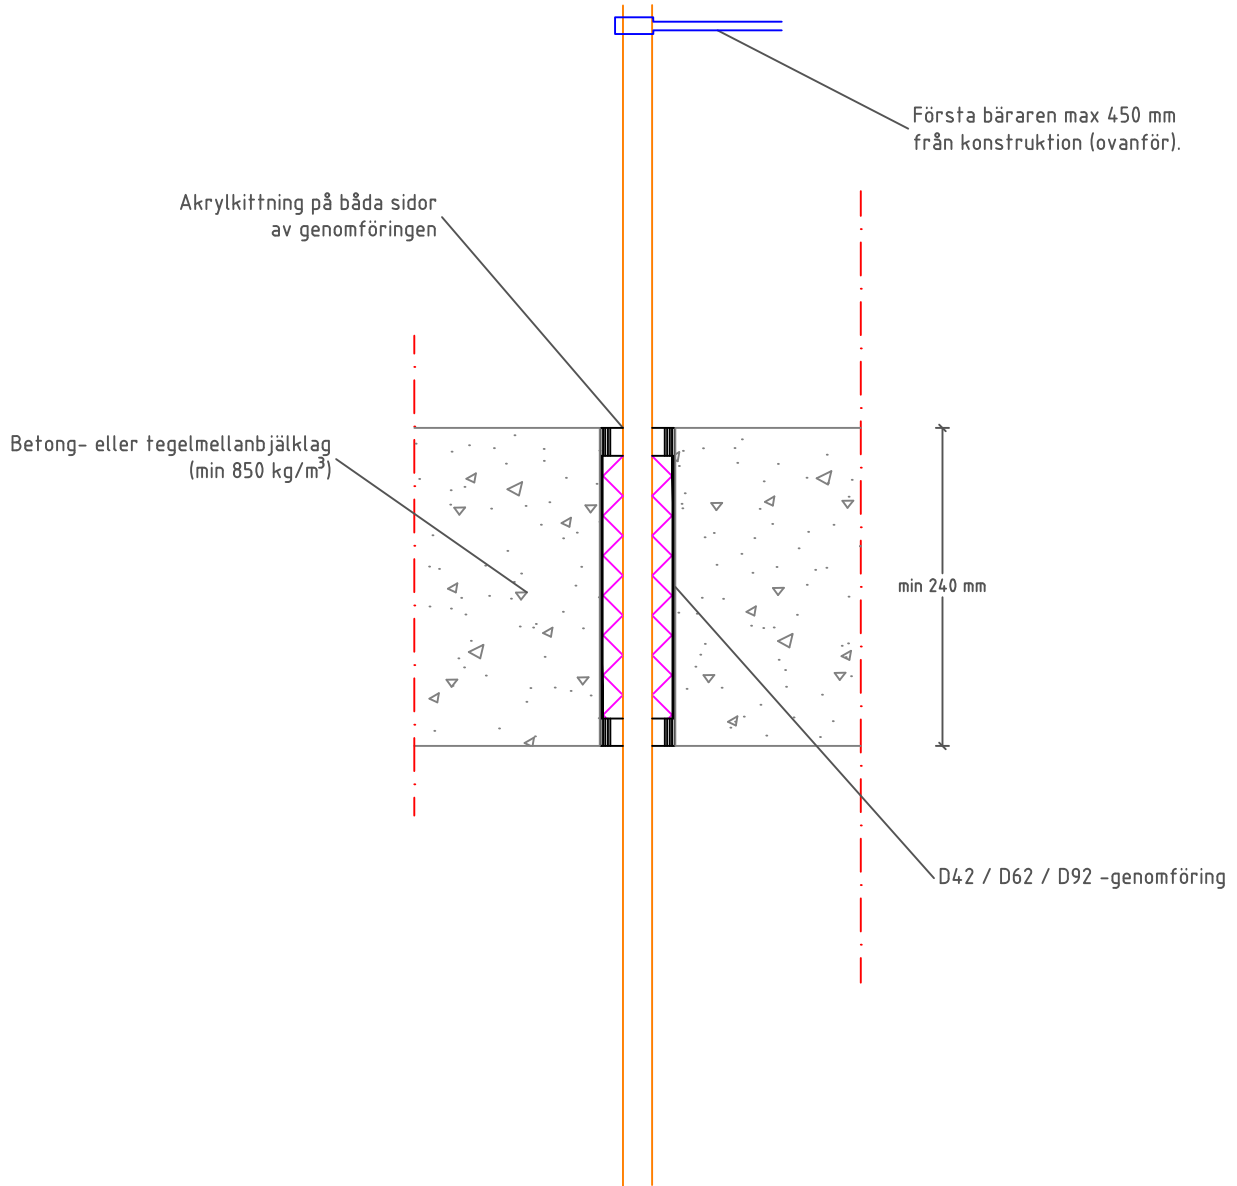

Luftljudsisolering R_w : Försvagning 0-2 dB i stenkonstruktion Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045	BRANDKLASSER Genomföringar i D-serien i mellanbjälklag av stenkonstruktion				<p>a_1: Avstånd mellan strömningsrör och konstruktion 6 - 20 mm a_2: Avstånd mellan genomföringsrör</p>
	Rör att genomföra	Isolerings krav	a_2-avstånd	Brandklass	
FeZn $\phi \leq 42$ mm		8 mm	EI 120		
Fe $\phi < 43$ mm		8 mm	EI 120		
Comp. $\phi \leq 40$ mm		200 mm	EI 120		
Pex $\phi \leq 28/54$ mm	Får ej isoleras	8 mm	EI 120		