


Genomföring i D-serien för rör (Lokal isolering)

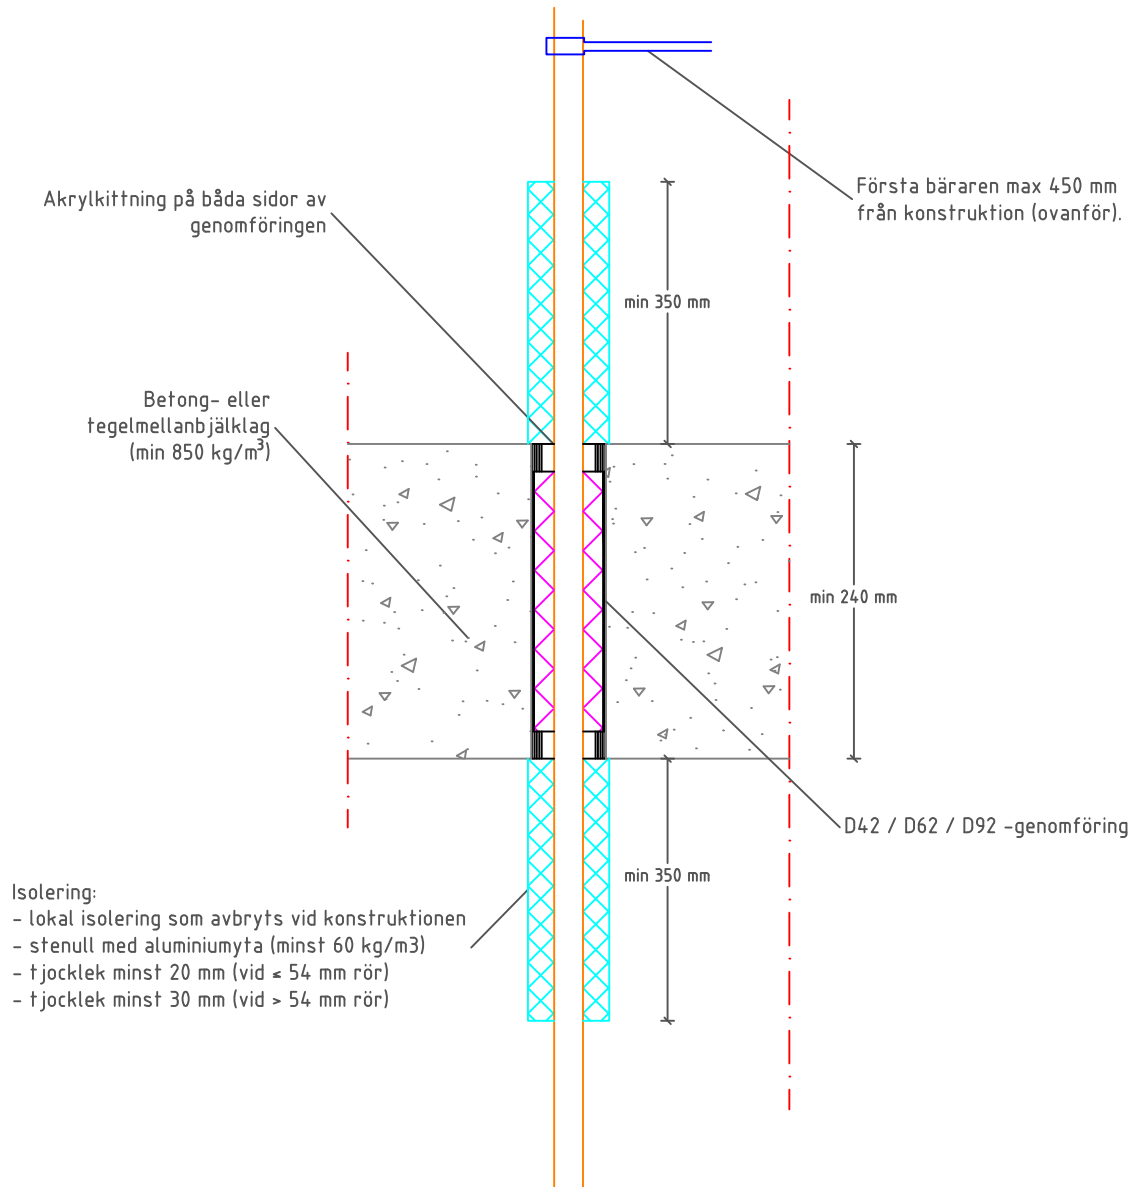

Luftljudsisolering R_w:
 Försvagning 0-2 dB i
 stenkonstruktion

Förväntad
 användningstid
 25 år


ETA-12/0045

BRANDKLASSER

Genomföringar i D-serien i mellanbjälklag av stenkonstruktion

Rör att genomföra	Isolerings krav	a ₂ -avstånd	Brandklass
Cu $\phi \leq 42$ mm	Lokal stencull	18 mm	EI 120
Fe $\phi \leq 61$ mm	Lokal stencull	28 mm	EI 120

FeZn $\phi \leq 42$ mm	Får isoleras	8 mm	EI 120
Fe $\phi < 43$ mm	Får isoleras	8 mm	EI 120
Comp. $\phi \leq 40$ mm	Får isoleras	200 mm	EI 120



a₁: Avstånd mellan strömningsrör
 och konstruktion 6 - 20 mm

a₂: Avstånd mellan
 genomföringsrör