


### Kabelbunt i vägg av massivträkonstruktion (Utan isolering)

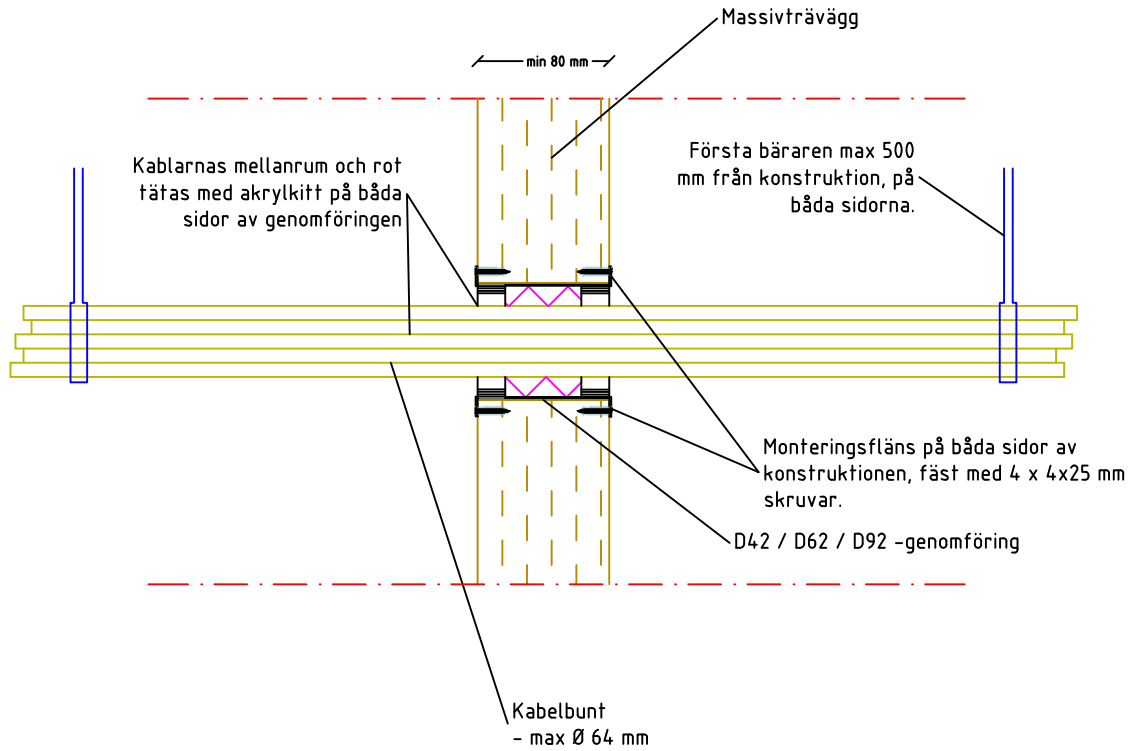

#### Genomföringar i D-serien

Produkt	Borrhålet	Rörets / Kabelbuntens diameter
D42	42 mm	10-23 mm
D62	62 mm	24-43 mm
D92	92 mm	44-61 mm


Förväntad användningstid 25 v

ETA-15/04.11

**BRANDKLASSER**

Sewatek D-serie i vägg av massivträkonstruktion (80 mm)

Kabel att genomföra	Isolerings krav	a <sub>2</sub> -avstånd	Brandklass
Kabelbunt $\phi \leq 35$ mm, enskild kabel $\phi \leq 17$ mm		58 mm	EI 60
Kabelbunt $\phi \leq 64$ mm, enskild kabel $\phi \leq 12,5$ mm		200 mm	EI 60


 a<sub>1</sub>: Avstånd mellan rör och konstruktion 6 - 20 mm

 a<sub>2</sub>: Avstånd mellan genomföringsrör