

Laddstolpe 1




Laddstolpe 2

Laddstolpe 3

Laddstolpe 4

Laddstolpe 5

Laddstolpe 6

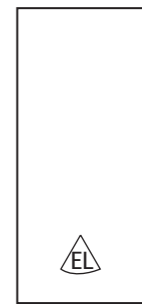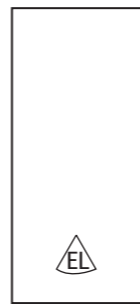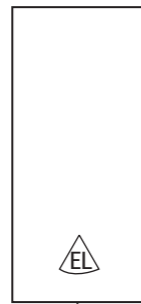

VÅNING KV


För kabeldragning mellan huskroppar rekommenderas grövre kabelarea 12x1,5mm²

APPARATSKÅP

TEKNIKUTRYMME

M-BUS KONVERTER

ANSLUTNING TILL INTERNET

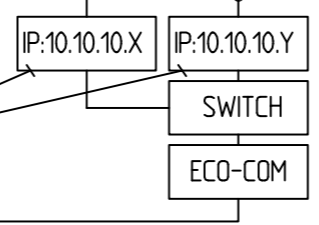

ANM.
Rekommenderad kabeltyp är Ölflex Classic 110 eller likvärdig med minsta kabelarea 1,0 mm².

Varje kabelslinga skall belastas med max 120 M-bus-laster.
Dock rekommenderar vi 10% i reserv för eventuell tillkommande mätpunkter.

FÖRKLARINGAR

ELMÄTARE ● KOPPLINGSDOS

EcoGuard

EcoGuard AB
Elementvägen 14, 702 27 Örebro
019-25 21 00

EXEMPELRITNING

Kv. Exempelhus
Ecoguardgatan 1, Örebro
Energimätning, trådbunden installation
M-bus slingor
Nätchema

SKALA
-

DATUM
2019-01-02

HANDLÄGGARE UPPDRAG

RITAD/KONSTRUERAD AV
PeEr

NUMMER BET
E690-EX-001